



Gemeinde St. Stefan im Gailtal  
Schmölzing 7  
9623 St. Stefan an der Gail

Klagenfurt am Wörthersee, 25.04.12  
Auskünfte: Mo.- Fr. 8 - 12 Uhr  
Tel.: 0664- 80536- 15258  
mail: Abt5.Lua@ktn.gv.at

Zahl: **9623\_STEG/2012**

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschließlich auf die unter obiger Untersuchungszahl untersuchte Probe. Es unterliegt außerdem der Gebührenpflicht gemäß § 14, TP 14 des Gebührengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitätsrücksichten von einer öffentlichen Behörde oder einem Amt gefordert wird. Eine auszugsweise Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung der Anstalt nicht zulässig.

## INSPEKTIONSBERICHT


WVA / Bezirk:	GWA Matschiedl - St. Paul-HE
Auftrag	Inspektion nach der Trinkwasserverordnung
Einschränkungen am Auftrag	Keine



Anlage / Skizze / Schema

Beilage „H“  
Gemeinde St. Stefan im Gailtal  
9623 ST. STEFAN an der GAIL

SYSTEMSKIZZE *pl. L. B. B. B.*  
Gem. WVA TRATTEN - ST. PAUL 203 | 1356

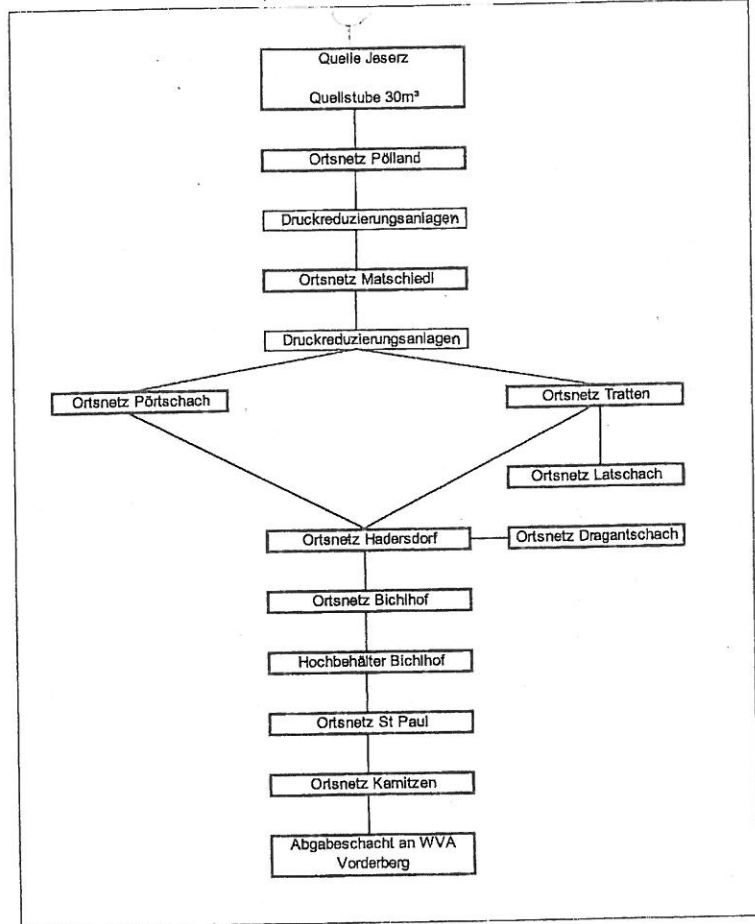

Versorgte Personen /  
Wassermenge m³/d

--- / ---

Aufbereitung / Desinfektion

keine / keine

LOKALAUGENSCHHEIN

Fotos

UV - Anlage

keine

Feststellungen am  
21.04.2010  
(ÜS07\_027, ÖNorm M5874)  
gesamte Anlage

kleine Mängel: GWVA Matschiedl - St. Paul: kleine Mängel; GWVA  
Vorderberg: keine Mängel



Feststellungen am 06.06.2011 (ÜS07_027, ÖNorm M5874) WVA Matschiedl	kleine Mängel: Quellfassung: Umzäunung und Hinweisschild fehlen
Feststellungen am 06.06.2011 (ÜS07_027, ÖNorm M5874) WVA Vorderberg	keine
Feststellungen am 16.04.2012 (ÜS07_027, ÖNorm M5874) gesamte Anlage	kleine Mängel: WVA Matschiedl: Umzäunung bei Quellfassung fehlt

## ZUGEHÖRIGE WASSERZEUGNISSE

UZahl	WVA	Entnahme	Datum	Auffälligkeiten	G
W10842012	GWVA Matschiedl - St. Paul	Einlauf Hochbehälter Matschiedl	16.04.2012		1
W10852012	GWVA Matschiedl - St. Paul	Einlauf Hochbehälter Bichelhof	16.04.2012		1
W10862012	GWVA Matschiedl - St. Paul	Dorfbrunnen Schumi St. Paul	16.04.2012		1
W10872012	GWVA Vorderberg	Einlauf Hochbehälter Sasslap, hinten	16.04.2012		1
W10882012	GWVA Vorderberg	Zapfhahn Kindergarten Vorderberg	16.04.2012		1



## ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG

- der Lokalaugenschein ergab unwesentliche Mängel.
- Die festgestellten unwesentlichen Mängel haben keinen Einfluss auf die Wasserqualität.
- Die Probe(n) entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der TWV, BGBl II 304/2001 idgF.

Das Wasser der WVA GWA **Matschiedl - St. Paul** ist daher als Trinkwasser geeignet.



DI Joachim Kölblinger  
(Bereichsleiter)